



PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE PRIMAGAZ

15 MARS 2022

Ordre du jour

- Approbation du Procès-verbal de la dernière réunion de la CCS
- Présentation des nouveaux représentants au sein de la CSS
- Désignation des représentants de chaque collège au sein du bureau
- Bilan d'activité du site
- Contrôles réalisés par l'inspection des installations classées
- Suivi du PPRT
- Questions diverses



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BILAN D'ACTIVITÉ DU SITE

Présentation Primagaz



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CONTRÔLES RÉALISÉS PAR L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Visite d'inspection du 12 mars 2019

- Principaux thèmes abordés :
 - Suites données à l'inspection précédente du 30 mai 2018
 - Prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements
 - Suivi des rapports de contrôle des installations (électriques, foudre, lutte contre l'incendie)
 - Dispositions relatives à la sphères de stockage et aux îlots bouteilles
 - Aires de stationnement TMD (transport de matières dangereuses)
 - Opérations au poste de déchargement

- Constats : Pas de non-conformité constatée, 4 demandes et 4 remarques formulées

Visite d'inspection du 15 octobre 2020

- Principaux thèmes abordés :
 - Suivi des mesures de maîtrise des risques (MMR)
 - Suivi des non-conformités relevées lors des contrôles réglementaires
 - Exercice POI
 - Contrôle des débits d'arrosage
 - État des stocks

 - Constats :
 - Absence de test incluant toute la chaîne des MMR
 - Non vérification de la cinétique de mise en œuvre de chaque élément des MMR et de l'ensemble de la chaîne de MMR
 - Absence de contrôle des soupapes de ligne dans les délais fixés par le plan d'inspection (Idem pour le contrôle des tuyauteries)

 - Suites : AP de mise en demeure
-

Visite d'inspection du 22 juin 2021

- Principaux thèmes abordés :
 - Examen des suites de la visite de 2020 :
 - suivi des MMR,
 - suivi des non-conformités des contrôles réglementaires,
 - état des stocks
 - Mise en œuvre du POI (contrôle des débits d'arrosage)
- Constats :
 - Absence de justification du contrôle des tuyauteries et soupapes dans les délais
 - Défaut d'information du personnel sur un point relatif à l'articulation POI / PPI
- Suites : levée de l'AP de mise en demeure




**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ACTUALITÉS PPRT

Accompagnement des riverains à la réalisation des travaux prescrits

Zonage du PPRT

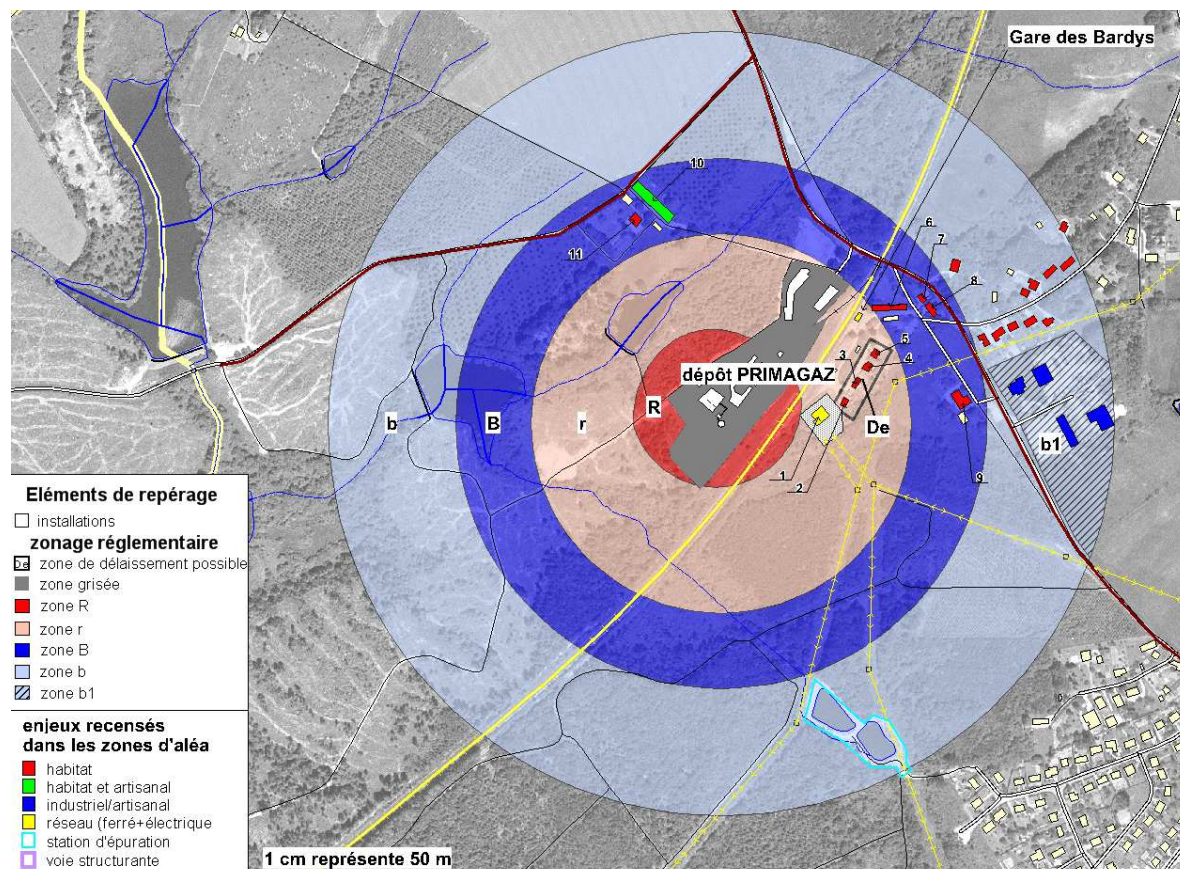

En zone r :

Délaissement des 4
bâtiments de la SNCF

Délaissement réalisé

Bâtiments vides et
démolition en attente

En zone B :

Travaux de renforcement
prescrits et recommandés
→ 5 bâtiments d'habitation
→ 1 bâtiment d'artisanat /
habitation

Accompagnement PPRT

- Opérateur logement SoliHa mandaté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine (marché régional)
- Convention de financement signée le 25 avril 2019, avenant le 2 avril 2021 :
 - 40 % état (crédit d'impôt)
 - 25 % collectivités territoriales (commune, com com, département, région)
 - 25 % société Primagaz
 - 10 % propriétaire
- 1 comité réuni le 5 mai 2021 (1 dossier validé)

Etat d'avancement

- Logement 1 (dossier validé, avance artisans déconsignée) :
 - Travaux isolation faits,
 - Menuiseries livrées, pose effectuée courant février
 - Réception prévue en mars 2022.
- Logement 2 et 3 (même propriétaire) :
 - Devis reçus, en attente accord de la propriétaire pour passage en comité
- Logement 4
 - Devis en cours, contraintes techniques contraires au souhait du propriétaire, échange avec le propriétaire à venir sur la variante du devis
- Logements 5 et 6 (même propriétaire bailleur) :
 - Contact rompu malgré les relances de l'opérateur. Arrêt de l'accompagnement envisagé

Questions ?

QUESTIONS DIVERSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION