



# Périmètre de la zone

Production électrique en mer d'origine renouvelable - Analyse au large de la Charente Maritime

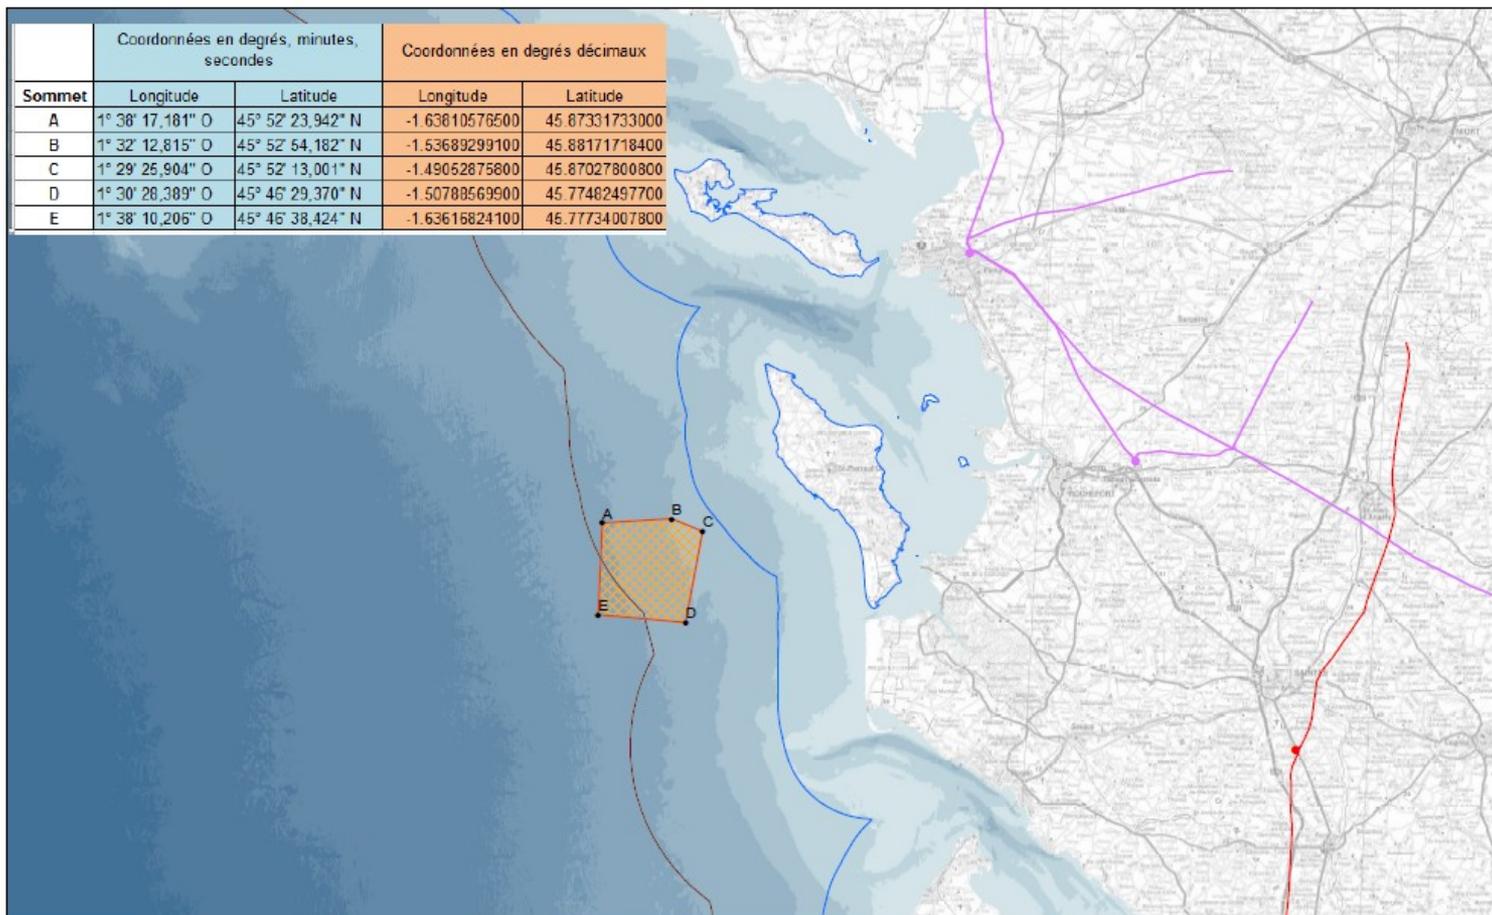

Zone d'étude envisageable de moindre contrainte suite à la concertation 2015



Zone de moindre contrainte (~120km<sup>2</sup>)

Réseau RTE

Poste

- 225 kV
- 400 kV

Ligne

- 225 kV
- 400 kV

Profondeur en mètres (par rapport au niveau moyen de la mer)

- 0 à -10
- 11 à -20
- 21 à -30
- 31 à -40
- 41 à -50
- 51 à -60
- 61 à -80
- 81 à -100
- 100 à -130

— Limite des 12 milles

— Limite des 10 km

Copyrights :  
MEEM  
SHOM, 2015 - MNT Bathymétrie de façade Atlantique (Projet Homonim)  
[http://dx.doi.org/10.17183/MNT\\_ATL100m\\_HOMONIM\\_WGS84](http://dx.doi.org/10.17183/MNT_ATL100m_HOMONIM_WGS84)  
BD Topo® Départements - ©IGN Paris - Reproduction interdite

Réalisation : Cerema  
Date : 10/2016

Projection : Lambert 93

