


RÉSULTATS MAISON 1

Dosimètre			Analyse		Prélèvement			Résultat final calculé	Observations
Numéro	Type	Réception	Exposition ⁽¹⁾	Limite de détection $kBq \cdot h/m^3$	Lieu d'exposition	Pose	Dépose	Activité volumique ⁽²⁾ Bq/m^3	
717615	Kodalpha	10/03/2020	126 ± 30	≤ 30	Salon	23/12/2019	04/03/2020	73 ± 17	
717616	Kodalpha	10/03/2020	43 ± 18	≤ 30	Chambre 1	23/12/2019	04/03/2020	25 ± 10	
717617	Kodalpha	10/03/2020	170 ± 37	≤ 30	Chambre 2	23/12/2019	04/03/2020	99 ± 21	

Traitement N°T-1745 du 12/03/2020.

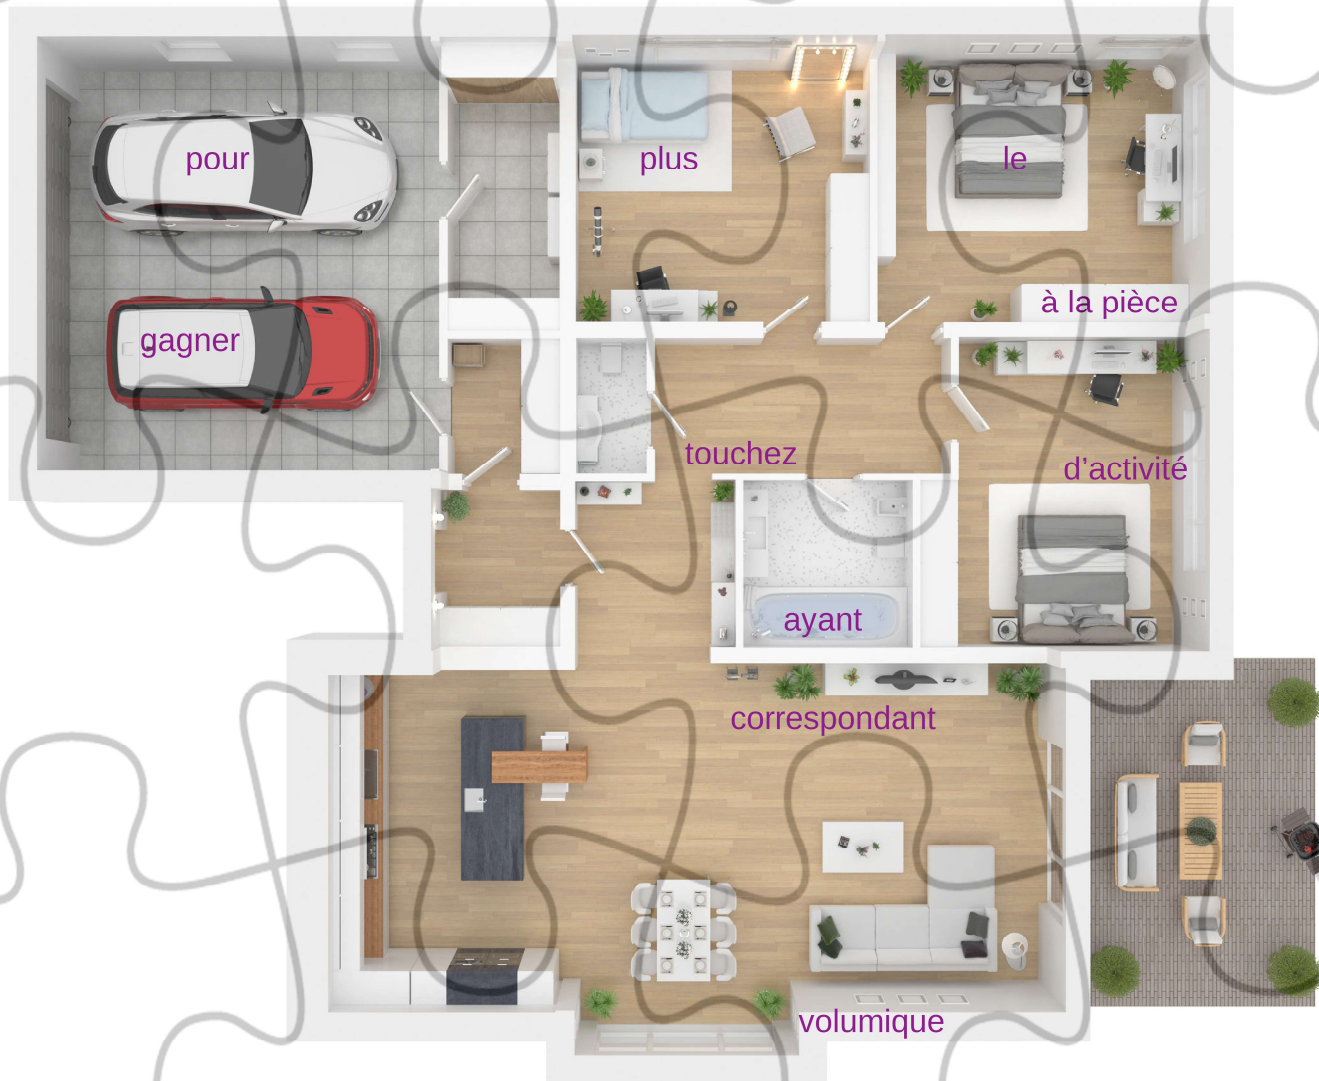

LES BONS GESTES À ADOPTER



Étanchéifier

- Assurez l'étanchéité des voies potentielles d'entrée du radon vers les pièces de vie (fissures, planchers...).



Bien ventiler

- Vérifiez le bon fonctionnement du système d'aération et entretenez-le régulièrement.
- N'obturez pas les grilles d'aération.
- Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol lorsqu'ils existent.

le buzzer



Pour les fumeurs : engagez une démarche active de sevrage tabagique.

Et, dans tous les cas : de l'air !

- Aérez les pièces du logement au moins 10 minutes par jour, hiver comme été.

Si des concentrations élevées persistent après la mise en œuvre de ces gestes, contactez un professionnel du bâtiment.